



KARTA PRODUKTU NR JAK 02/08

KRATKA PRZECIWPOŻAROWA JAKRA WJ EI60

**JAKRA CORPORATION Sp. z o.o. 05-860 PŁOCHOCIN, ul. Długa 2
tel. 22 478 22 83 fax. 22 478 33 84
www.jakra.pl**

WSTĘP

Zgodnie z raportem RO-08/B-113. oraz dokumentacją JAK 02/08 w Zakładzie Badawczo-Rozwojowym Centrum Techniki Okrętowej S.A. w Gdańsku zostały przebadane drzwi stalowe przeciwpożarowe EI60 wyposażone w kratki przeciwpożarowe. Po pomyślnym przejściu badań otrzymały one klasy odporności ogniowej: EI60 - dla konstrukcji drzwi EI60 z kratką typu JAKRA WJ EI60

OPIS OGÓLNY


Kratka wentylacyjna typu JAKRA WJ EI60 wykonana jest z niepalnych materiałów pęczniejących na bazie krzemianu sodu. Minimalny segment ma wymiary 600x400 mm , grubość 40 mm i przepuszczalność powietrza 60%. Kratka osłonięta jest blachą stalową o grubości 1,25mm z perforacją (skrzela 60x5mm).

MONTAŻ


Osłona kratki połączoną jest z konstrukcją drzwi nitami stalowymi zrywalnymi min. Ø3 mm w rozstawie nie większym niż co 120 mm .

RYСУNKI

Przekrój poziomy drzwi z kratką

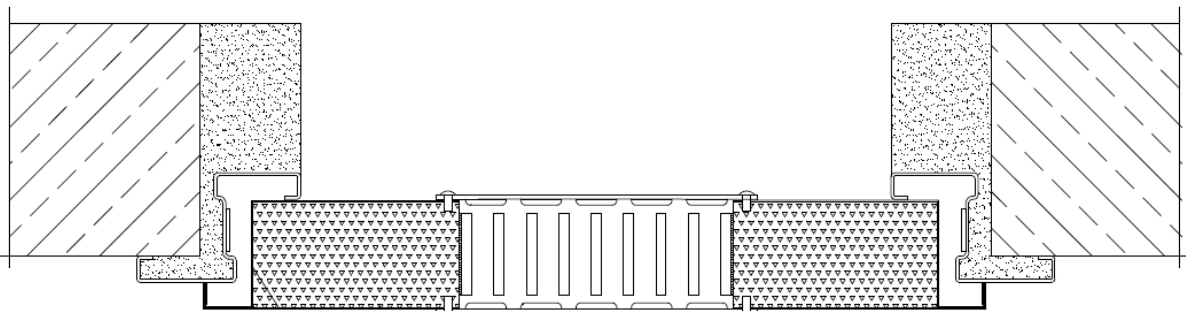

Przekrój pionowy drzwi z kratką

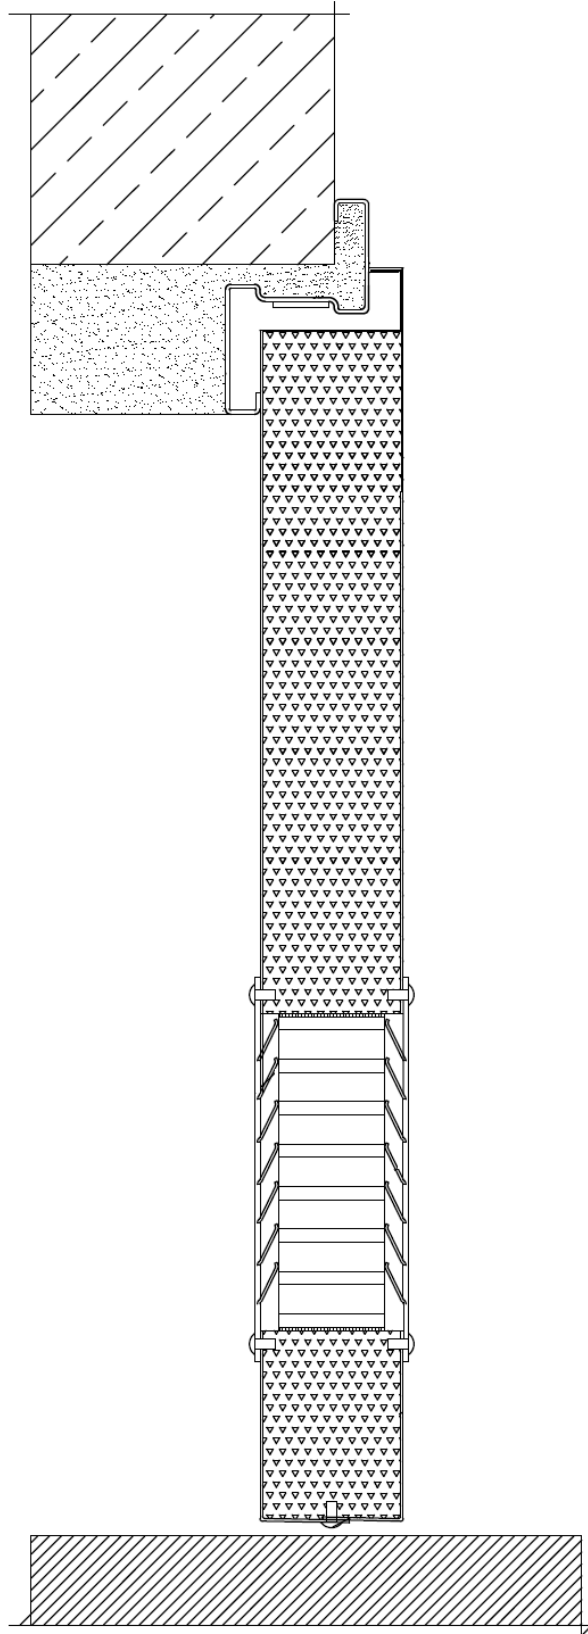

Widok osłony kratki

